


А3138.200 Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов

Назначение

Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов предназначен для совместной притирки корпуса и диска клапанов гасителей колебаний 45.30.045 (типа KB3) и совместной притирки корпуса и клапана гасителей колебаний 720.31.38.014.

Стенд предназначен так же для испытания и регулировки клапанов вышеуказанных гасителей колебаний.

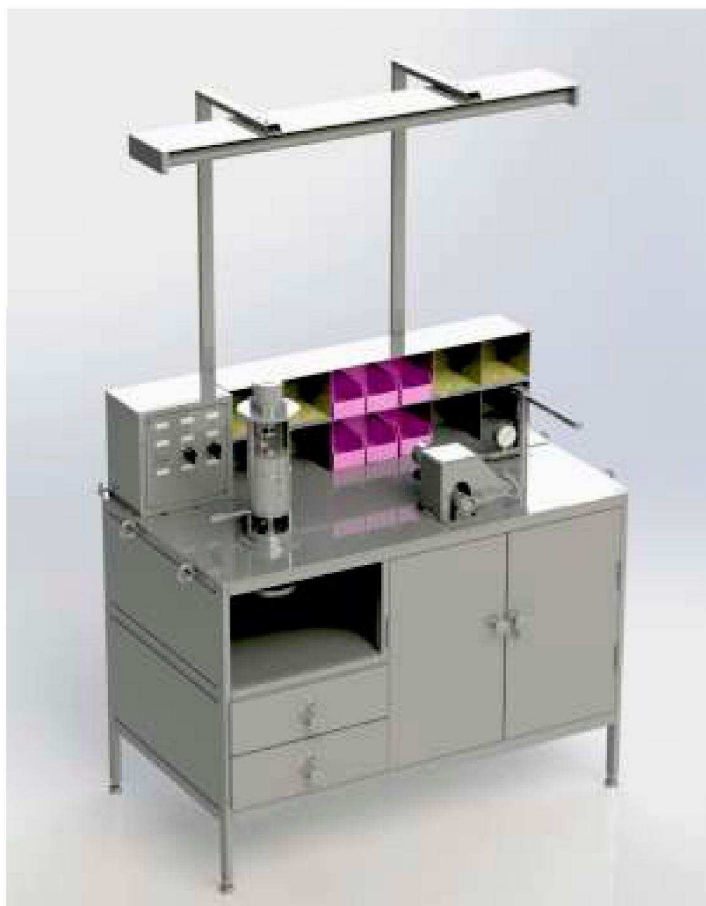

Технические характеристики

Питающая сеть	1NPE ~ 50 Гц, 220 В
Установленная мощность, (кВт, не более)	0,14
Скорость вращения притираемых деталей (об/мин)	76
Привод насоса	ручной
Максимальное давление насосной станции (МПа)	6
Испытательное давление для клапанов гасителей колебаний 45.30.045 (МПа)	4,4±0,5
Испытательное давление для клапанов гасителей колебаний 720.31.38.014 (МПа)	0,17 - 0,29±0,01
Габаритные размеры, (мм не более):	
длина	1420
ширина	762
высота	2000
Масса (кг не более)	3

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов А3138.200.00, комплект	1
эксплуатационная документация, комплект	1
запасные части согласно ведомости А3138.200.00 ЗИ, комплект	1